

Zakres przedmiotu umowy


I. Wytyczne ogólne

1. Całkowity demontaż ogrodzenia istniejącego na studniach głębinowych nr: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
2. Zakup i montaż nowego ogrodzenia na studniach głębinowych nr: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
3. Wymiar całkowity ogrodzenia wszystkich studni (łącznie z bramami) wynosi 625 mb.
Wymiary Zamawiający określił na podstawie pomiaru w naturze. Z uwagi na ewentualne różnice Wykonawca do realizacji powinien sprawdzić podane wymiary istniejących ogrodzeń i w miarę potrzeby skorygować gabaryty nowych ogrodzeń.
4. Całkowita wysokość nowego ogrodzenia minimum 2,00 m. Nowe ogrodzenie nie może być wyższe niż 2,20 m mierząc od poziomu gruntu.

II. Wytyczne szczegółowe

1. Ogrodzenie o następujących parametrach:
 - a) wykonane z:
 - ✓ sztachetki z metalowych kątowników zimnogiętych 25x25 o gr. min. 3 mm zaokrąglonych od góry, rozstaw kątowników co 10 cm,
 - ✓ zagęszczenie z metalowych kątowników 25x25 o gr. min. 3 mm na dole ogrodzenia, wysokość zagęszczenia 60 cm,
 - ✓ dwie poprzeczki z metalowego profilu 30x18,
 - ✓ przęsło o szerokości maksymalnie do 2,5 m,
 - ✓ słupki metalowe (profil 80x80) zakończone daszkiem ,
 - b) ogrodzenie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez:
 - ✓ podkład z powłoki cynkowej,
 - ✓ warstwa nawierzchniowa malowanie proszkowe – kolor ciemnozielony,
 - c) ogrodzenie obsadzone na podmurówce betonowej z łącznikami.

Schemat poglądowy przęsła:

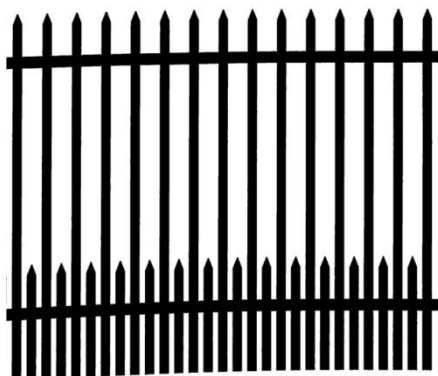

2. Bramy o następujących parametrach:
 - a) wykonane z:
 - ✓ rama metalowa (profil 40x27),

- ✓ sztachetki z metalowych kątowników zimnociętych 25x25 o gr. min. 3 mm zaokrąglonych od góry, rozstaw kątowników co 10 cm,
 - ✓ zagęszczenie z metalowych kątowników 25x25 o gr. min. 3 mm na dole bramy, wysokość zagęszczenia 60 cm,
 - ✓ jedna poprzeczka z metalowego profilu 30x18,
 - ✓ słupki metalowe (profil 80x80) zakończone daszkiem ,
- b) szerokość bramy 4,00 m,
- c) rozwierane dwuskrzydłowe bez furtek,
- d) uchwyt na grubą kłódkę antywłamaniową,
- e) dodatkowy uchwyt do plombowania bramy zamontowany nad uchwytem kłódki (podwójne oczko o średnicy ok. 10 mm),
- f) 2 x rygiel do blokowania bramy na dole (po jednym na skrzydło bramy).
- g) bramy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez:
- ✓ podkład z powłoki cynkowej,
 - ✓ warstwa nawierzchniowa malowanie proszkowe – kolor ciemnozielony,
- h) bramy zabezpieczone przed demontażem przez osoby trzecie,
- i) na bramie zamontowane metalowe dwie tablice informacyjne wg wzoru:

„Teren monitorowany” 75 cm x 50 cm

„Studnia głębinowa” 51 cm x 33 cm



Schemat poglądowy bramy:

